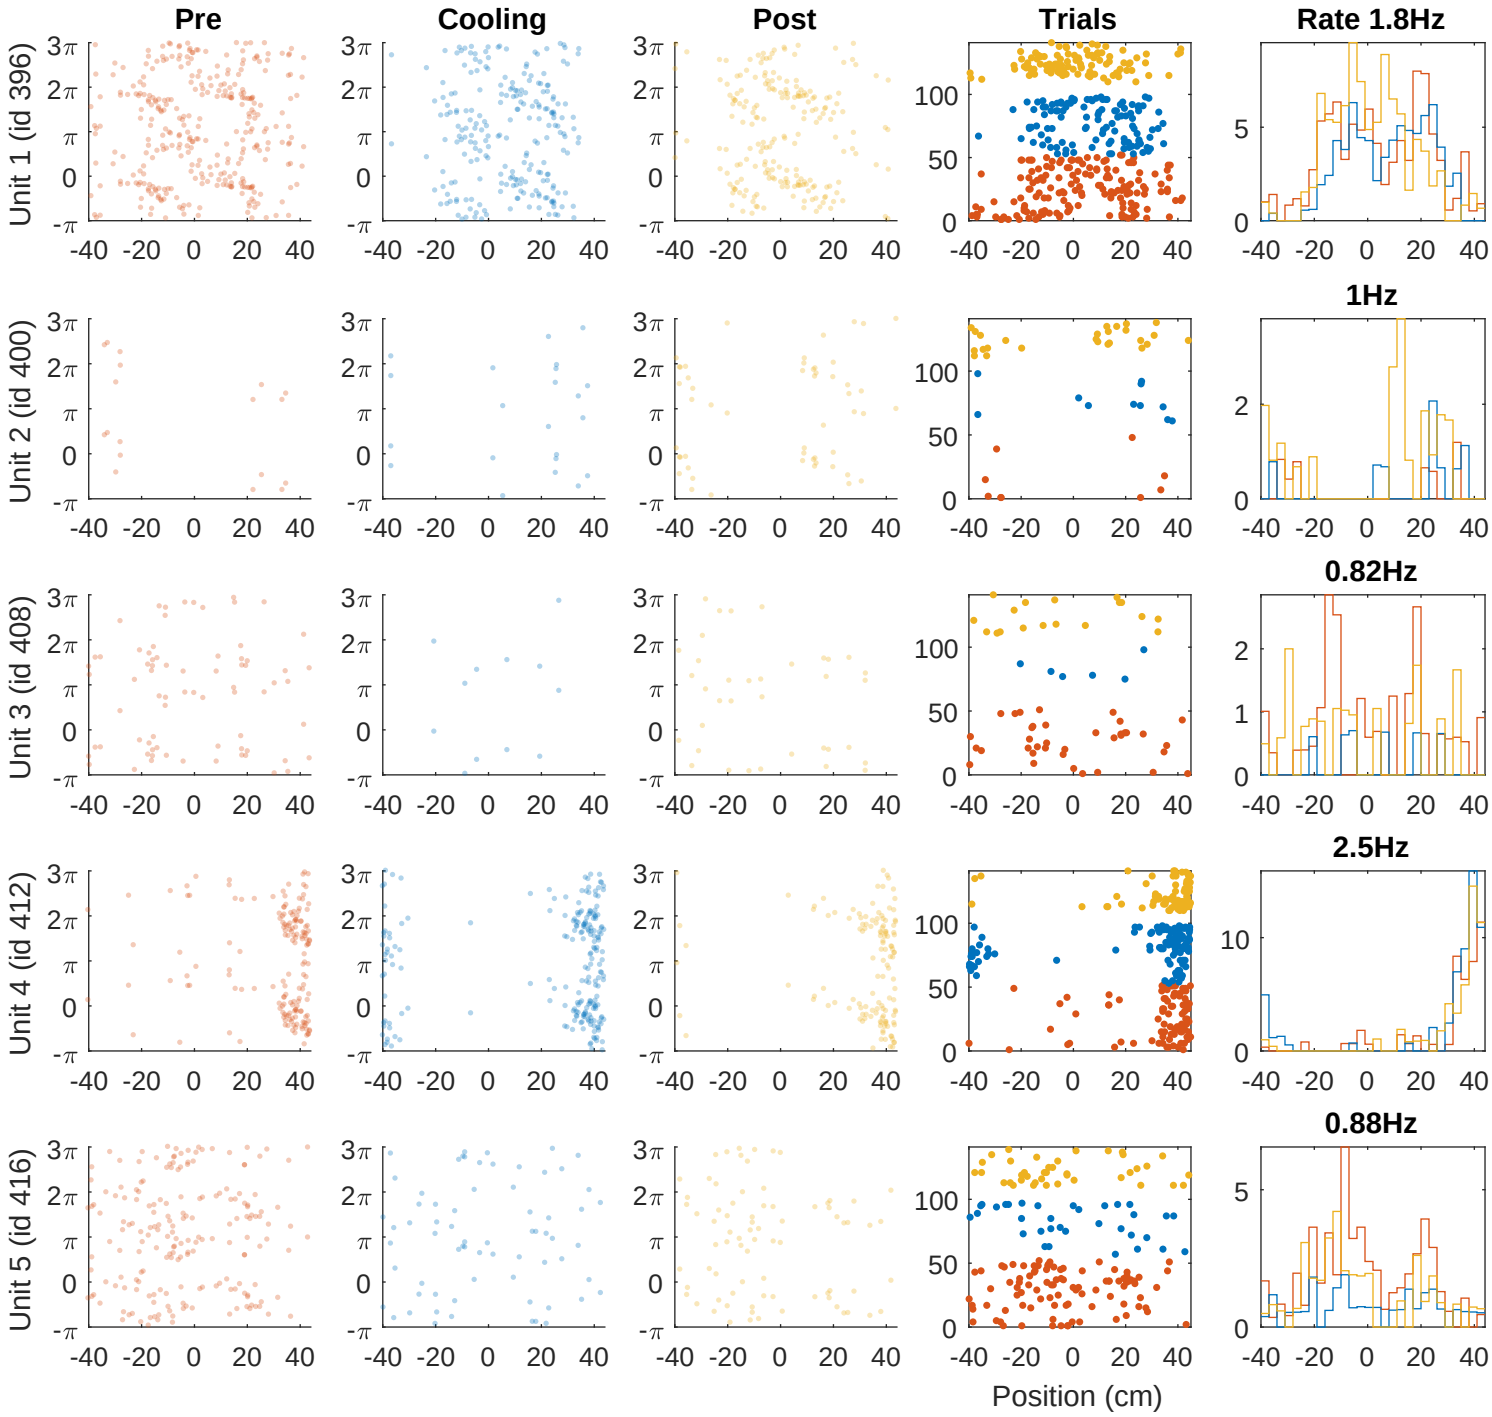
Pre
Cooling
Post
Trials
Rate 1.8Hz
1Hz
0.82Hz
2.5Hz
0.88Hz
Unit 1 (id 396)
Unit 2 (id 400)
Unit 3 (id 408)
Unit 4 (id 412)
Unit 5 (id 416)
3π
2π
π
0
-π
-40 -20 0 20 40
100
50
0
5
2
1
10
Position (cm)