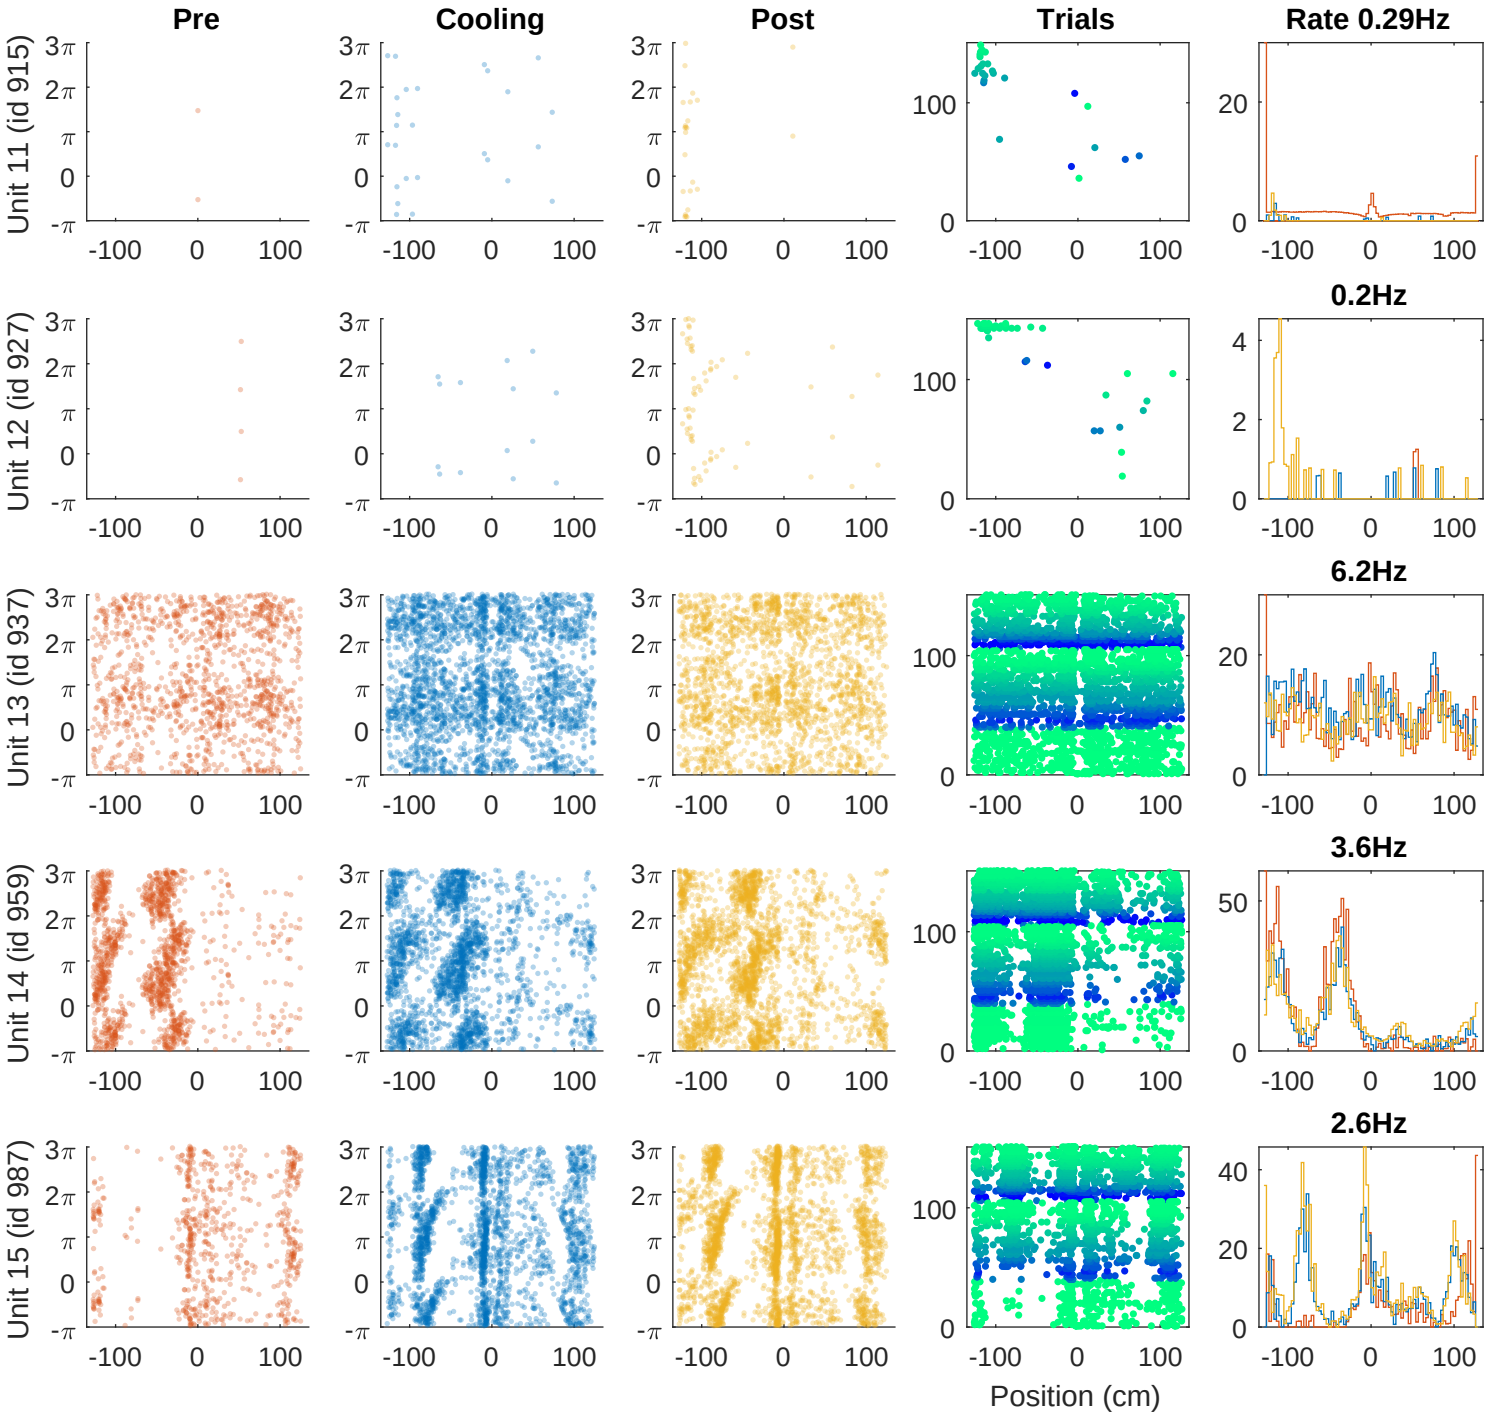
Pre
Cooling
Post
Trials
Rate 0.29Hz
Unit 11 (id 915)
Unit 12 (id 927)
0.2Hz
Unit 13 (id 937)
6.2Hz
Unit 14 (id 959)
3.6Hz
Unit 15 (id 987)
2.6Hz
3π
2π
π
0
-π
-100
0
100
Position (cm)