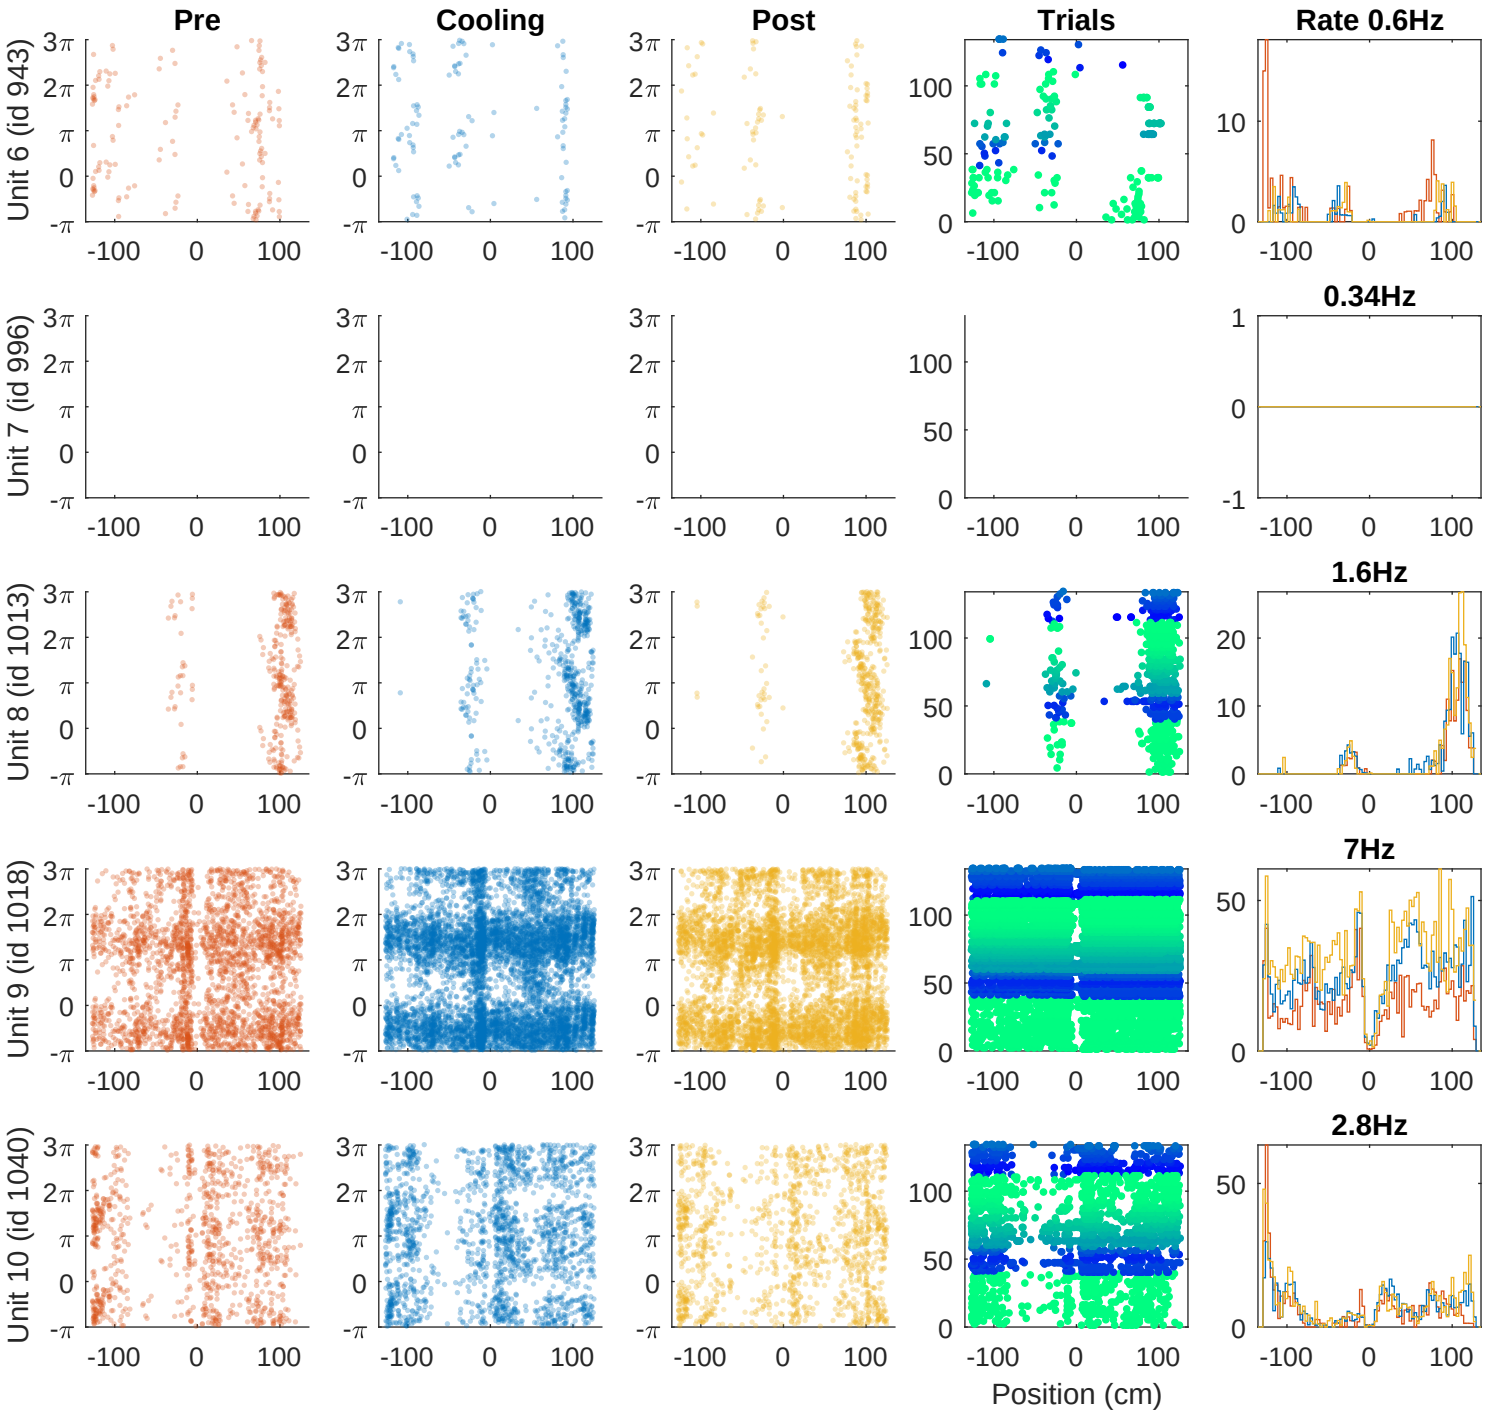
Pre
Cooling
Post
Trials
Rate 0.6Hz
0.34Hz
1.6Hz
7Hz
2.8Hz
Unit 6 (id 943)
Unit 7 (id 996)
Unit 8 (id 1013)
Unit 9 (id 1018)
Unit 10 (id 1040)
3π
2π
π
0
-π
-100
0
100
Position (cm)