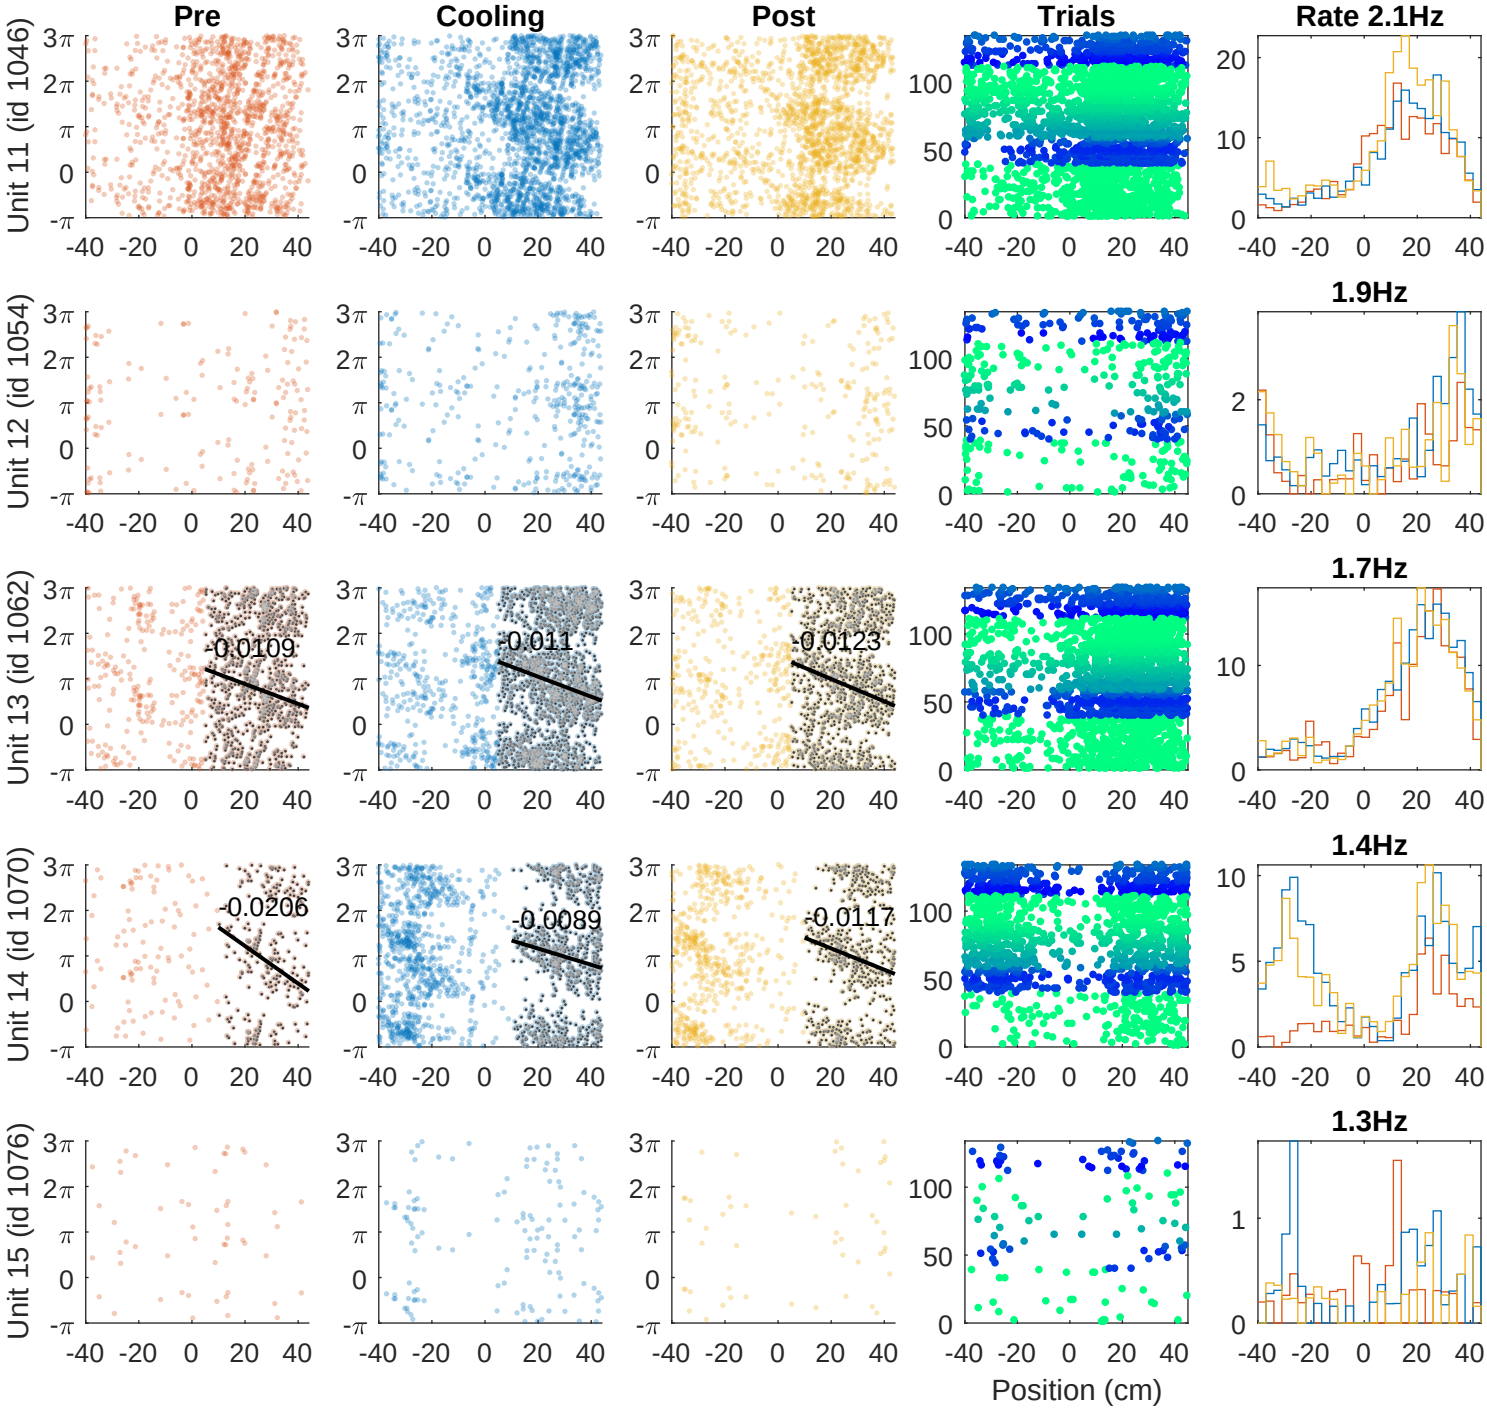
Pre
Cooling
Post
Trials
Rate 2.1Hz
Unit 11 (id 1046)
Unit 12 (id 1054)
1.9Hz
Unit 13 (id 1062)
1.7Hz
-0.0109
-0.011
-0.0123
Unit 14 (id 1070)
1.4Hz
-0.0206
-0.0089
-0.0117
Unit 15 (id 1076)
1.3Hz
Position (cm)