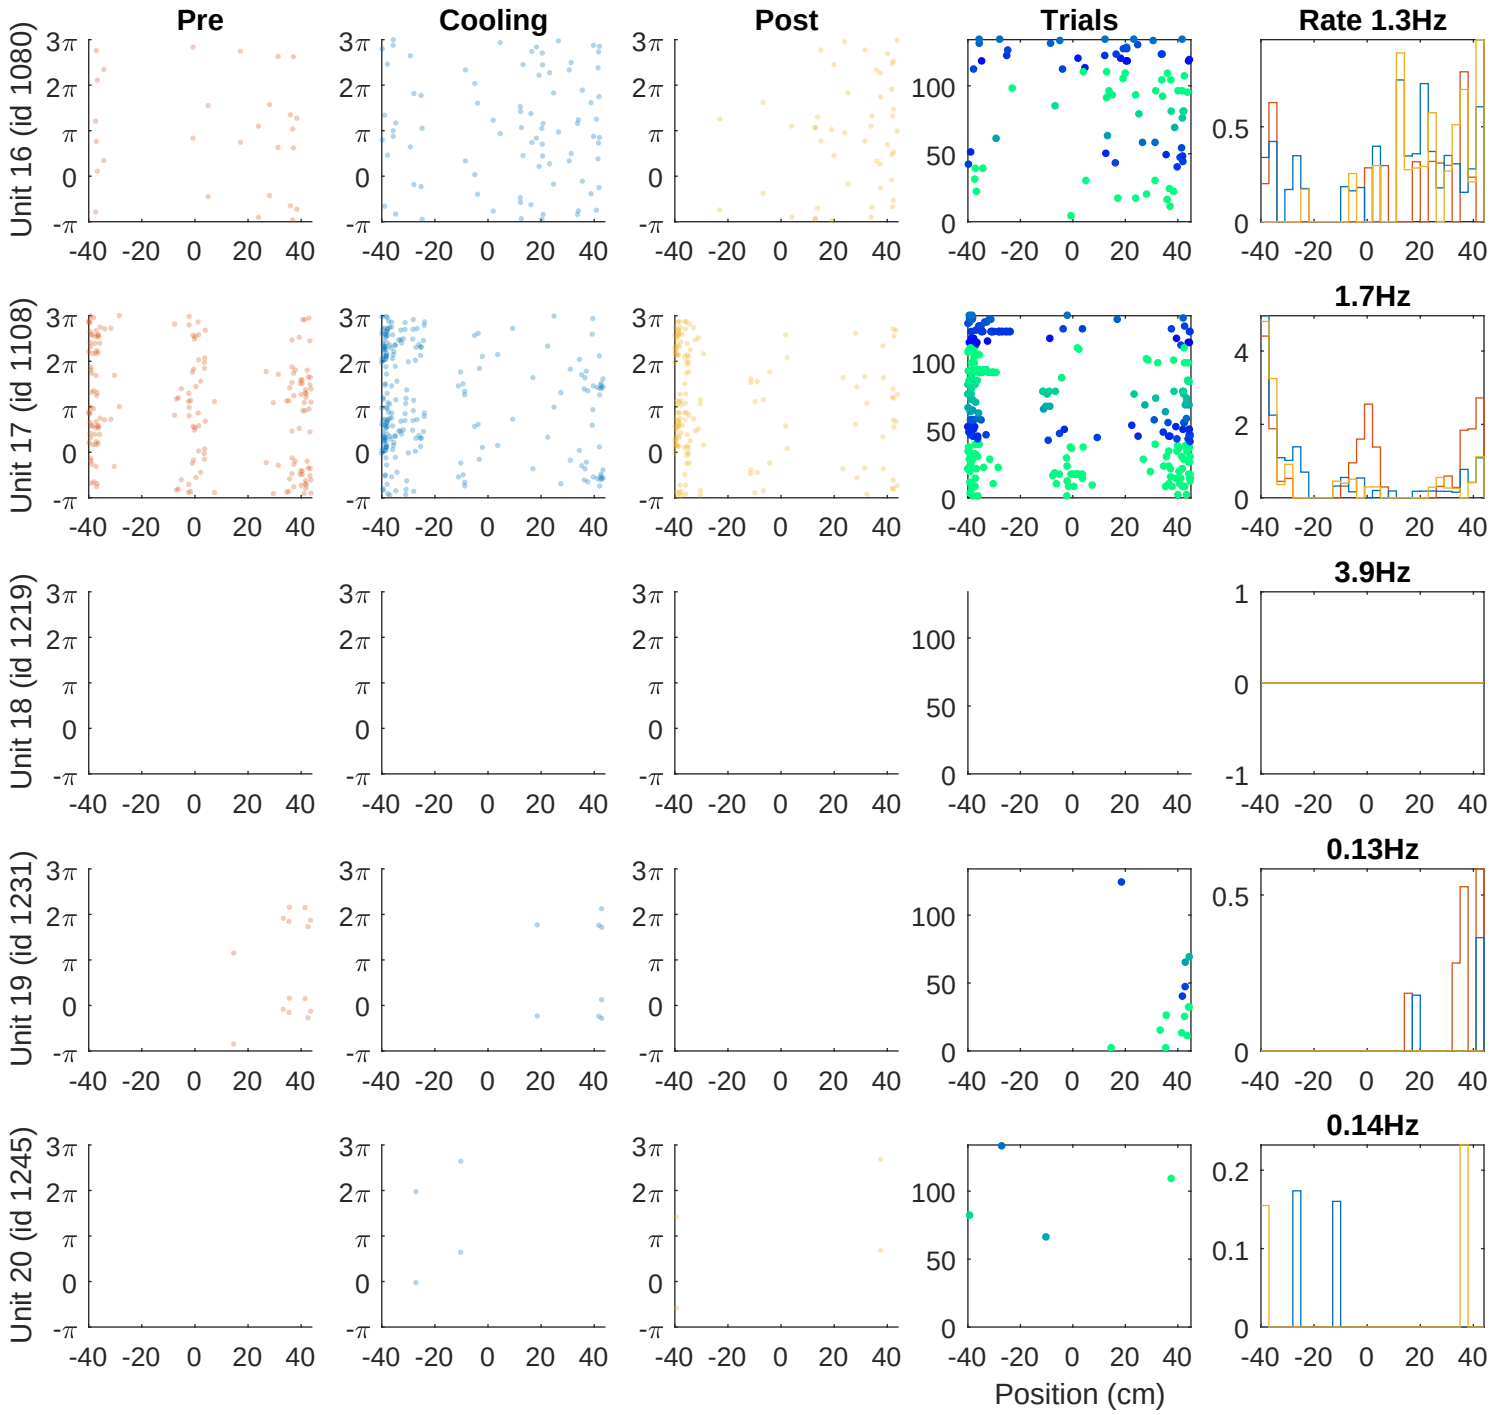
Pre
Cooling
Post
Trials
Rate 1.3Hz
1.7Hz
3.9Hz
0.13Hz
0.14Hz
Unit 16 (id 1080)
Unit 17 (id 1108)
Unit 18 (id 1219)
Unit 19 (id 1231)
Unit 20 (id 1245)
3π
2π
π
0
-π
-40 -20 0 20 40
100
50
0
0.5
4
2
1
-1
0.2
0.1
Position (cm)