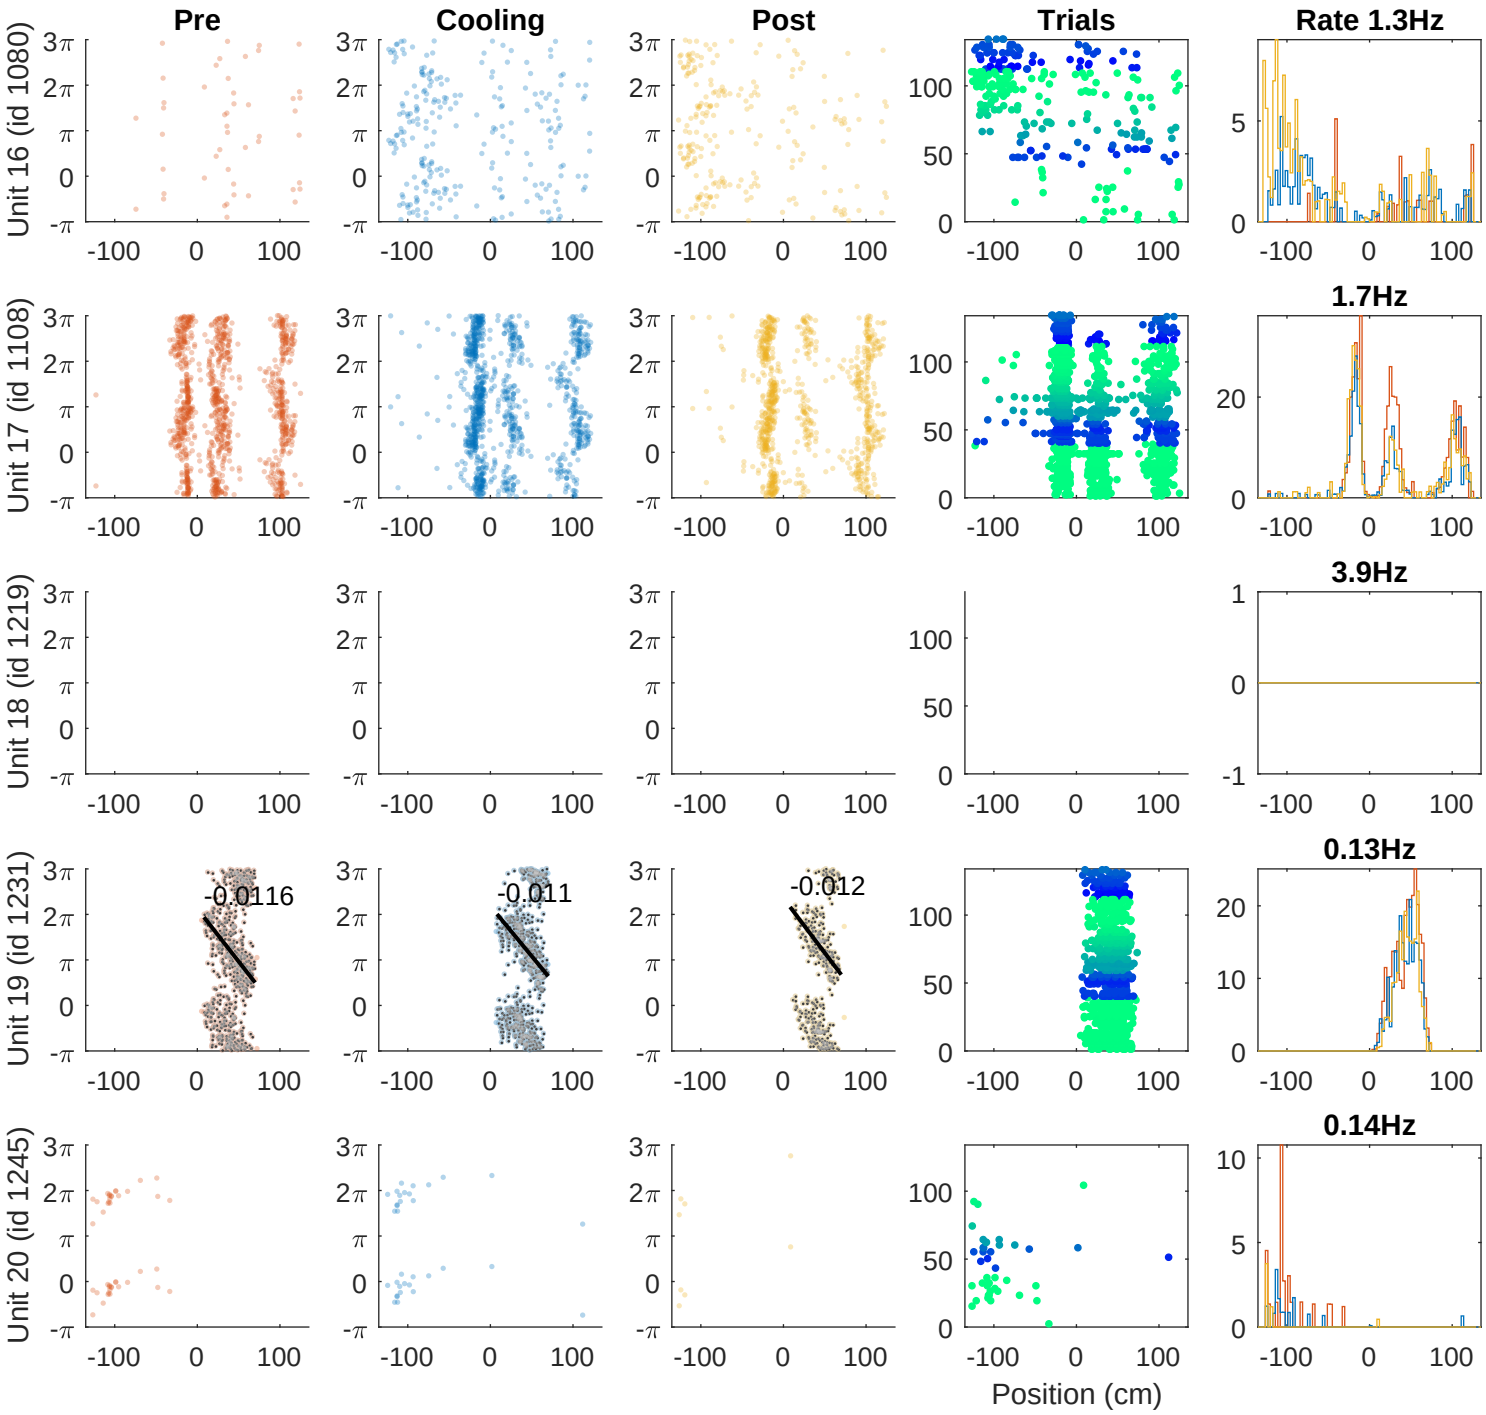
Pre
Cooling
Post
Trials
Rate 1.3Hz
1.7Hz
3.9Hz
0.13Hz
0.14Hz
Unit 16 (id 1080)
Unit 17 (id 1108)
Unit 18 (id 1219)
Unit 19 (id 1231)
Unit 20 (id 1245)
-0.0116
-0.011
-0.012
Position (cm)