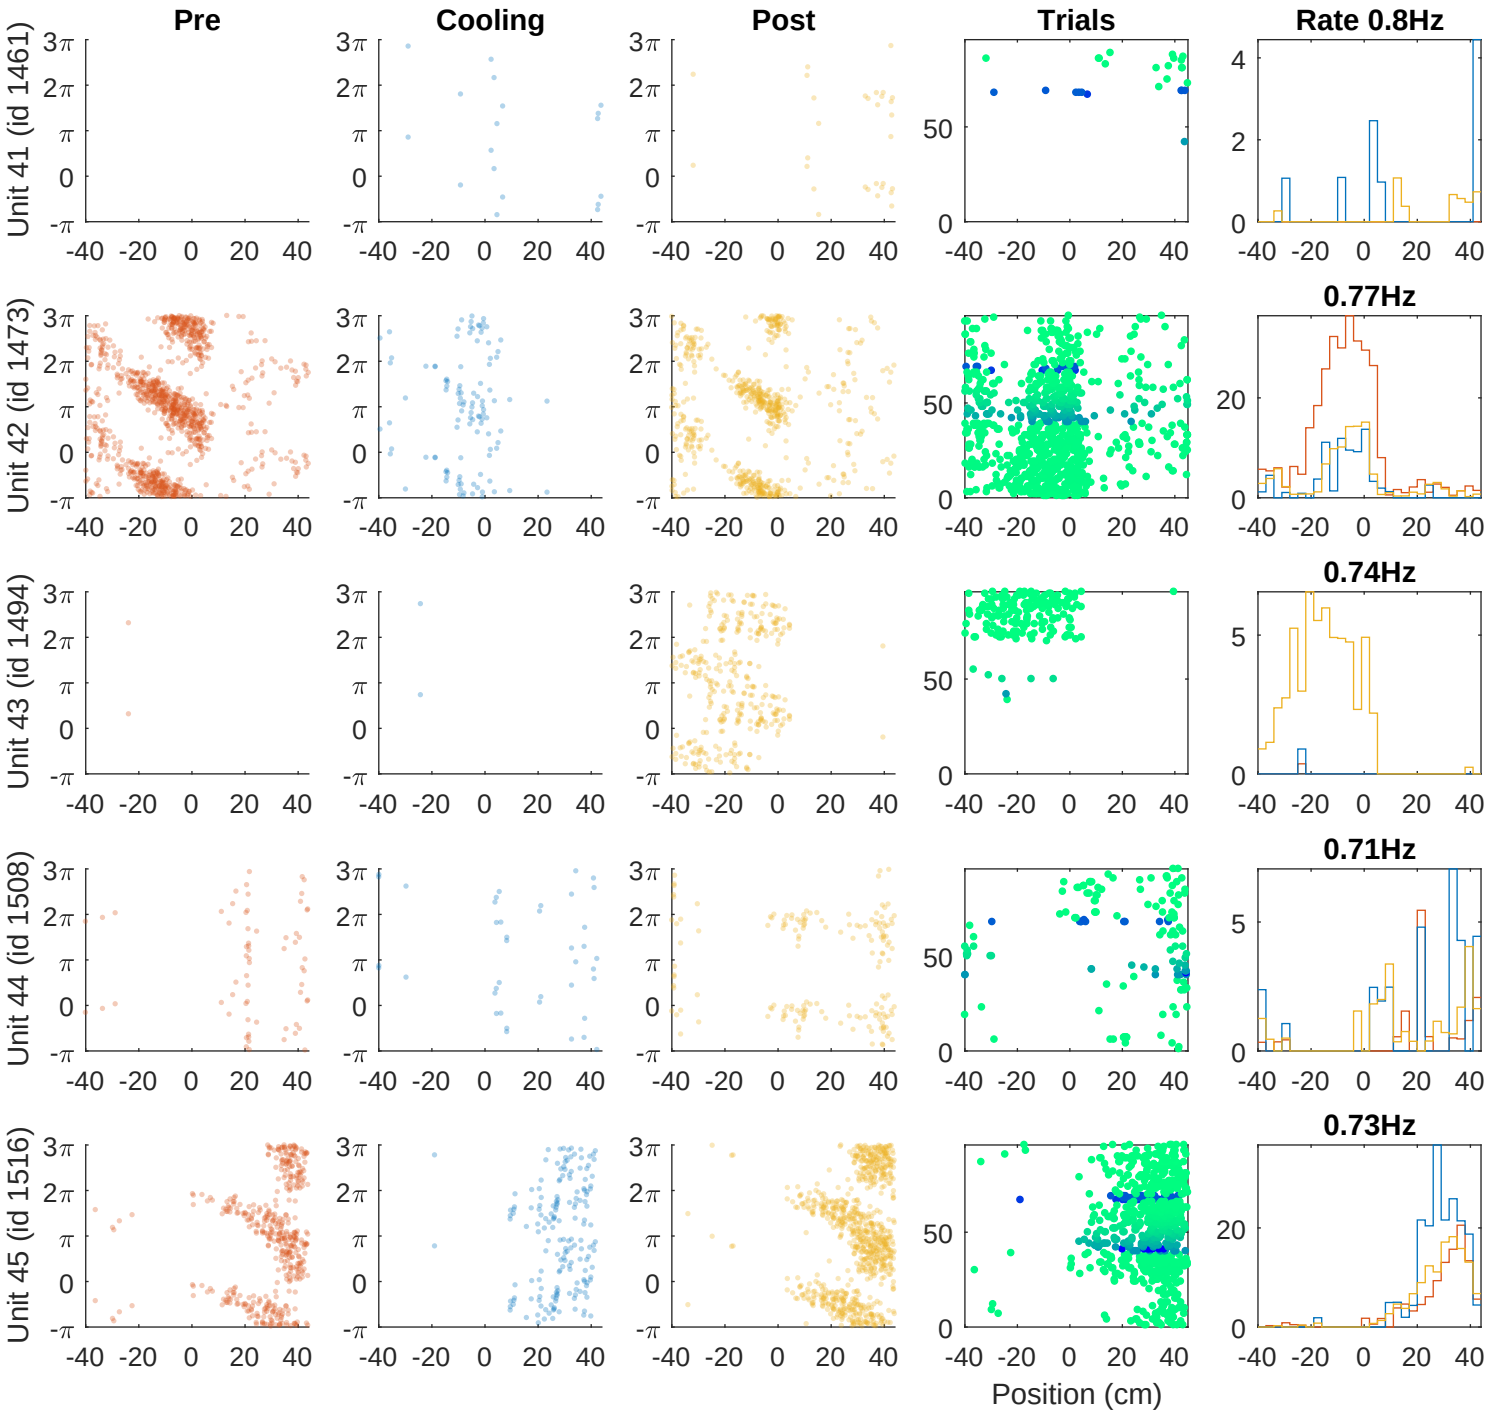
Pre
Cooling
Post
Trials
Rate 0.8Hz
Unit 41 (id 1461)
Unit 42 (id 1473)
0.77Hz
Unit 43 (id 1494)
0.74Hz
Unit 44 (id 1508)
0.71Hz
Unit 45 (id 1516)
0.73Hz
3π
2π
π
0
-π
-40 -20 0 20 40
50
4
2
20
5
Position (cm)