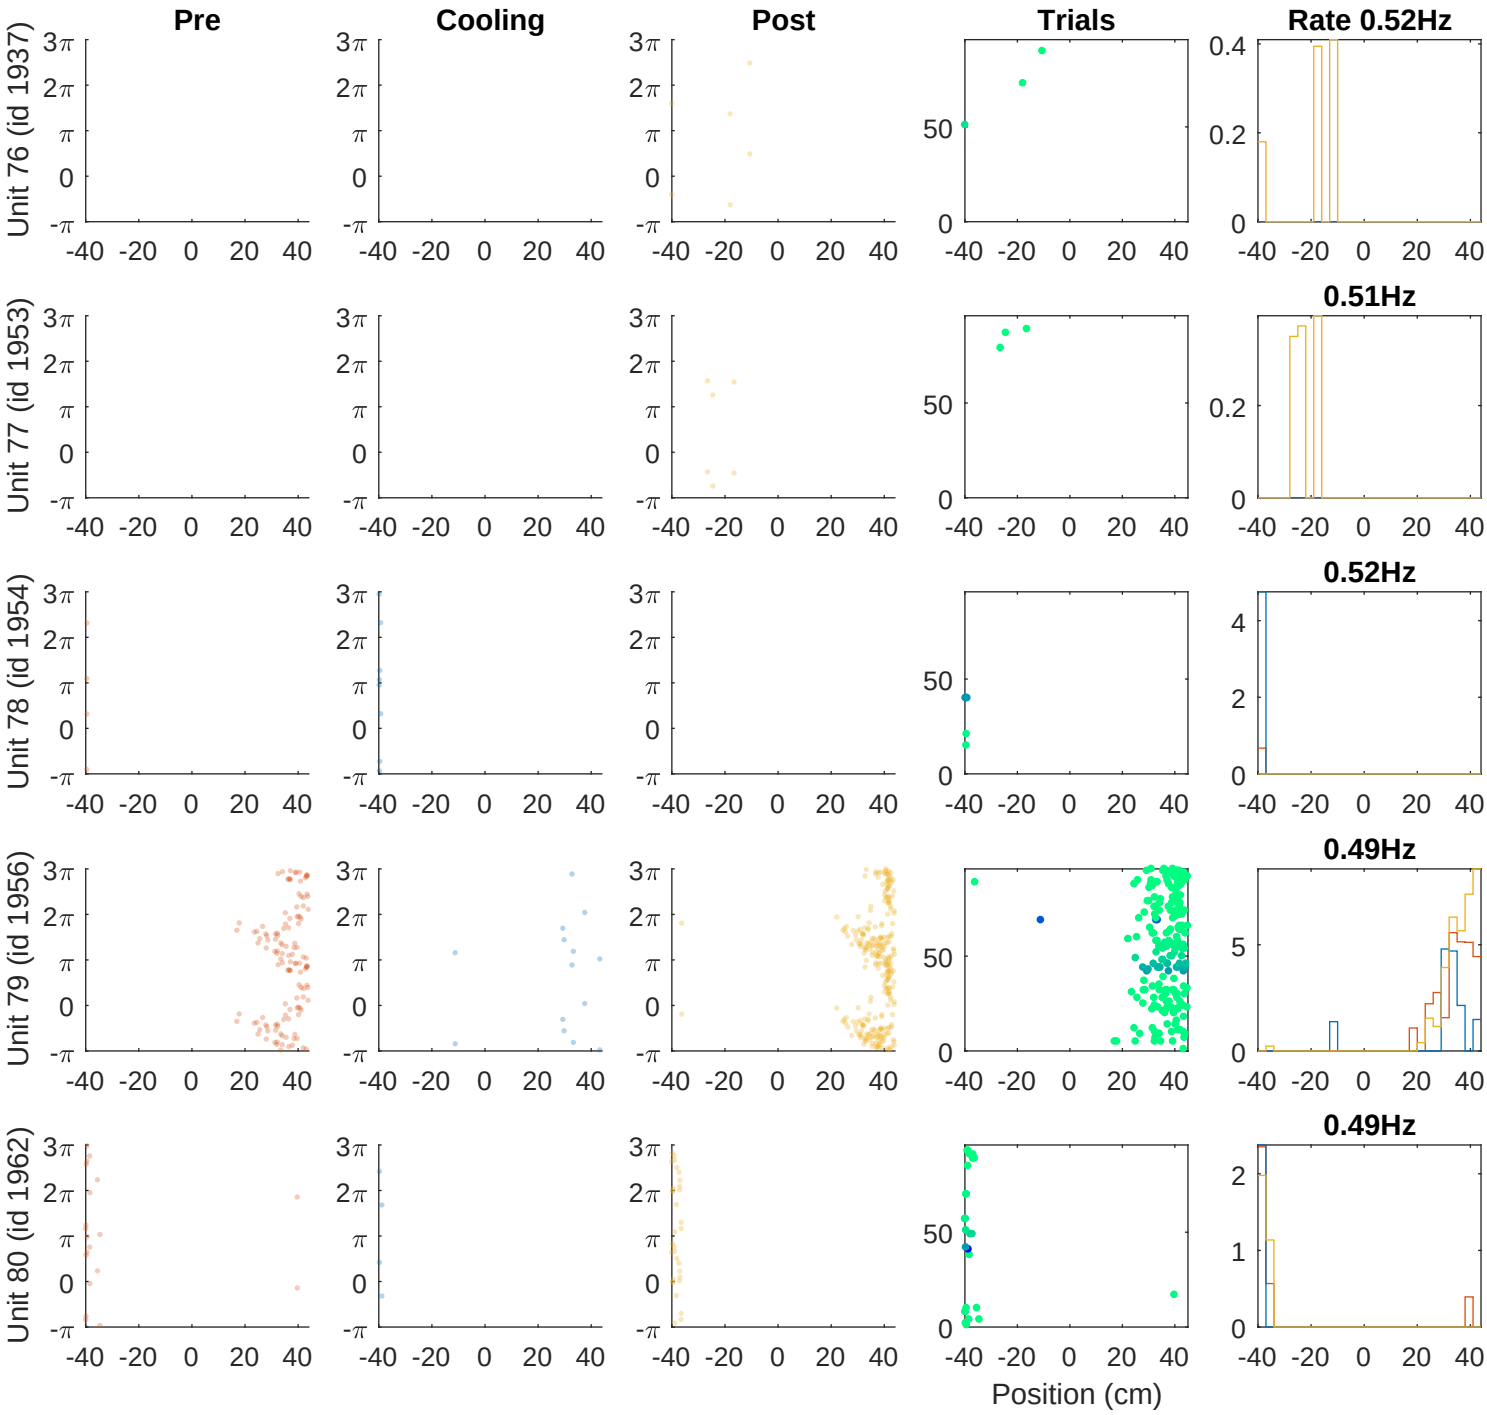
Pre
Cooling
Post
Trials
Rate 0.52Hz
Unit 76 (id 1937)
Unit 77 (id 1953)
0.51Hz
Unit 78 (id 1954)
0.52Hz
Unit 79 (id 1956)
0.49Hz
Unit 80 (id 1962)
0.49Hz
3π
2π
π
0
-π
-40 -20 0 20 40
50
0.4
0.2
4
2
5
1
Position (cm)