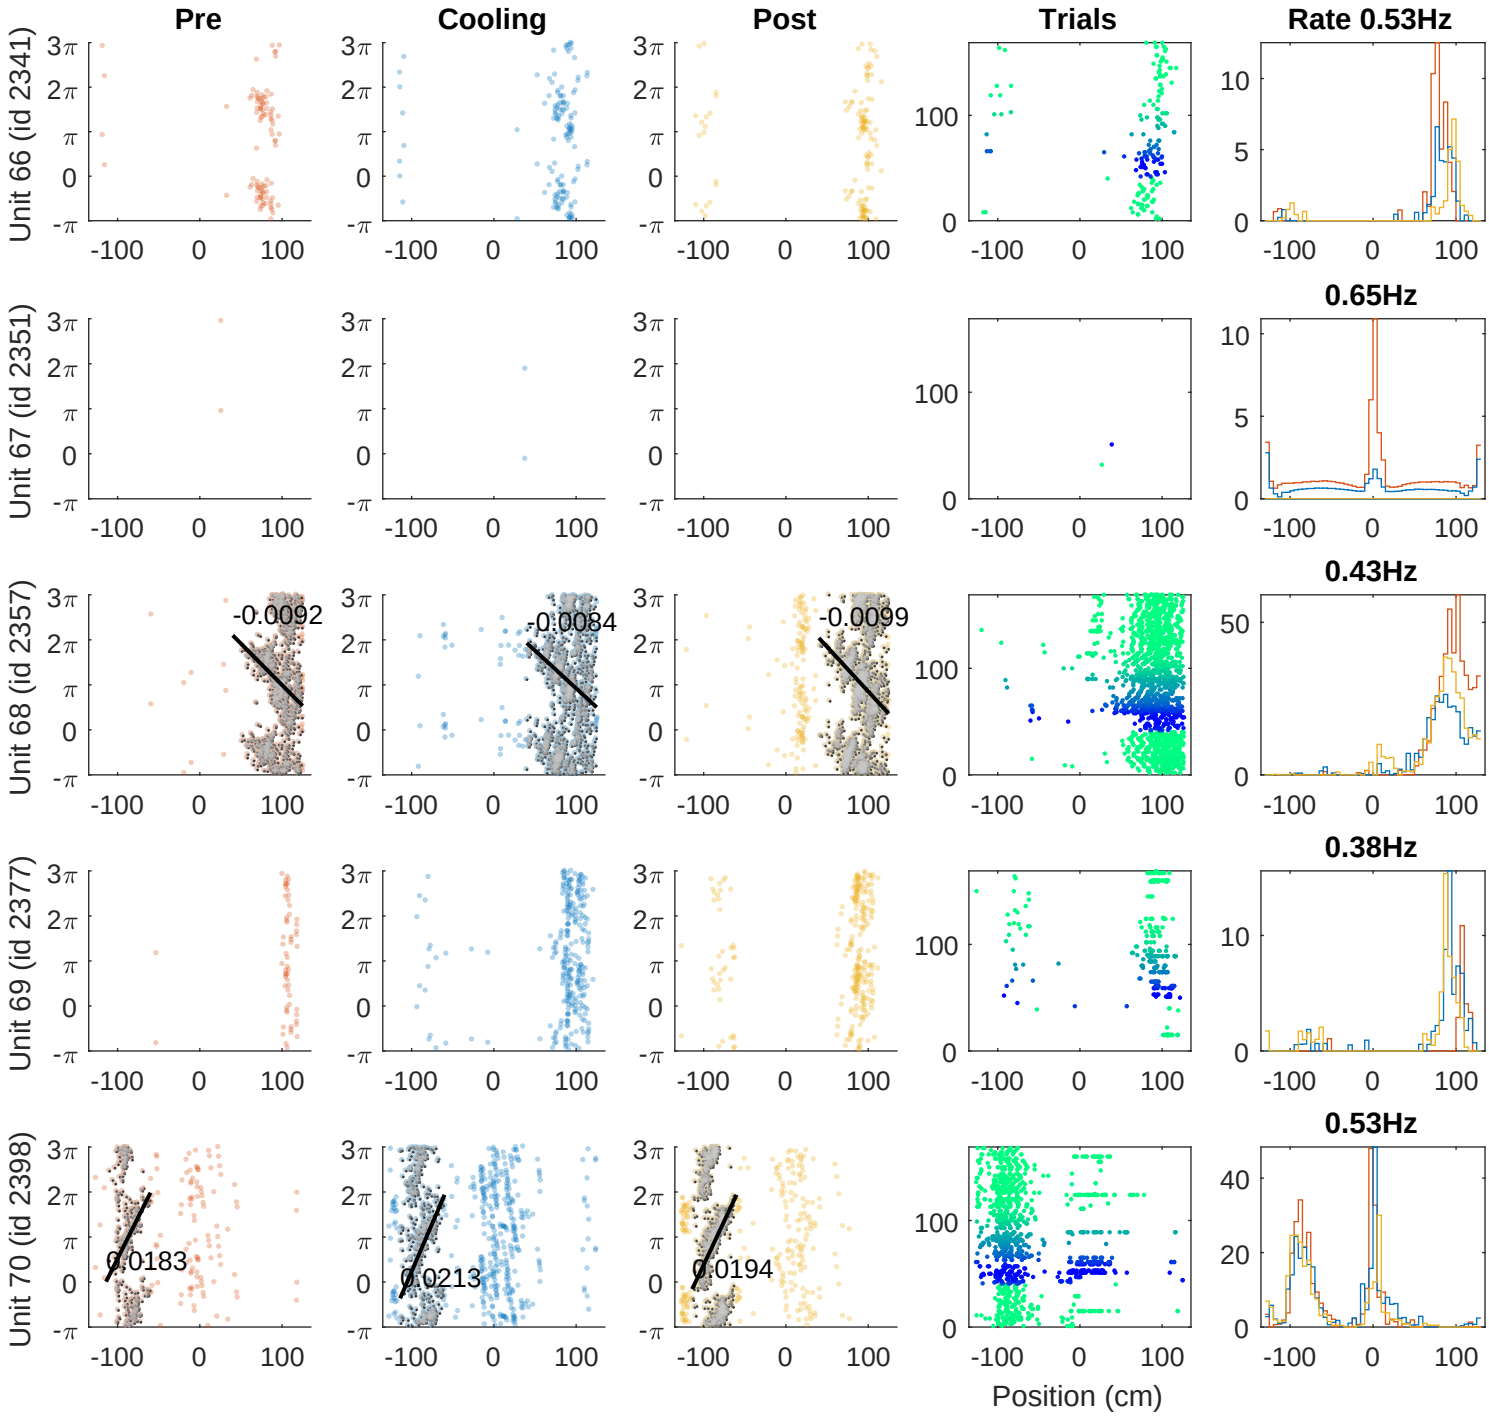
Pre
Cooling
Post
Trials
Rate 0.53Hz
Unit 66 (id 2341)
Unit 67 (id 2351)
0.65Hz
Unit 68 (id 2357)
-0.0092
-0.0084
-0.0099
0.43Hz
Unit 69 (id 2377)
0.38Hz
Unit 70 (id 2398)
0.0183
0.0213
0.0194
0.53Hz
Position (cm)